


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» ноября 2024 г., 17240061000216321395

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Тыва

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» ноября 2024 г., № 2411/241-17/187/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Тыва, р-н Улуг-Хемский, г Шагонар, ул Магистральная, Дом 15, 89234509999, e-mail:
ondpr8@17.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: с 10:00 до 12:00 28.11.2024, учетный номер 17240061000216321395.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Тыва, р-н Улуг-Хемский, г Шагонар, ул Октябрьская, Дом 32

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений (или объектов) контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ м/г. ШАГОНАР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА", ИНН 1714005180, адрес
юридического лица: 668210, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, УЛУГ-ХЕМСКИЙ, ШАГОНАР, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛИЦА, 32

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные признаки, вид деятельности)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. не разработана декларация пожарной безопасности в отношении здания школы, чем нарушена ч.1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Срок устранения нарушения:

01.06.2025

2. не обеспечено исправное состояние системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании школы (пожарная сигнализация отключена), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.


Срок устранения нарушения:
01.06.2025

3. допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в коридоре 2 этажа здания начальной школы №2, чем нарушен п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' ✓
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
Срок устранения нарушения:
 01.06.2025
4. на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' ✓
Нарушенное обязательное требование:
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
 01.06.2025
5. руководитель объекта не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя на 1 и 2 этажах здания начальной школы №2, чем нарушен п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' ✓
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Срок устранения нарушения:
 01.06.2025
6. система пожарной сигнализации здания школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре, чем нарушена ч.7 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре
Срок устранения нарушения:
 01.06.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, позволяющие доказать нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Улуг-Хемского и Чаа-хольского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Тыва (Главный государственный инспектор Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов по пожарному надзору)
 Нигмадзянов Вадим Ильдарович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

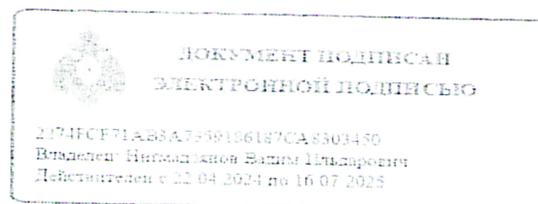

Подпись

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Улуг-Хемского и Чаа-хольского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Тыва (Главный государственный инспектор Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов по пожарному надзору) Нигмадзянов Вадим Ильдарович, e-mail: nigmatzyanov@17.mchs.gov.ru, телефон: +73943621557

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Подпись

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

